


# Rzut I pietra – stan projektowany

1: 75

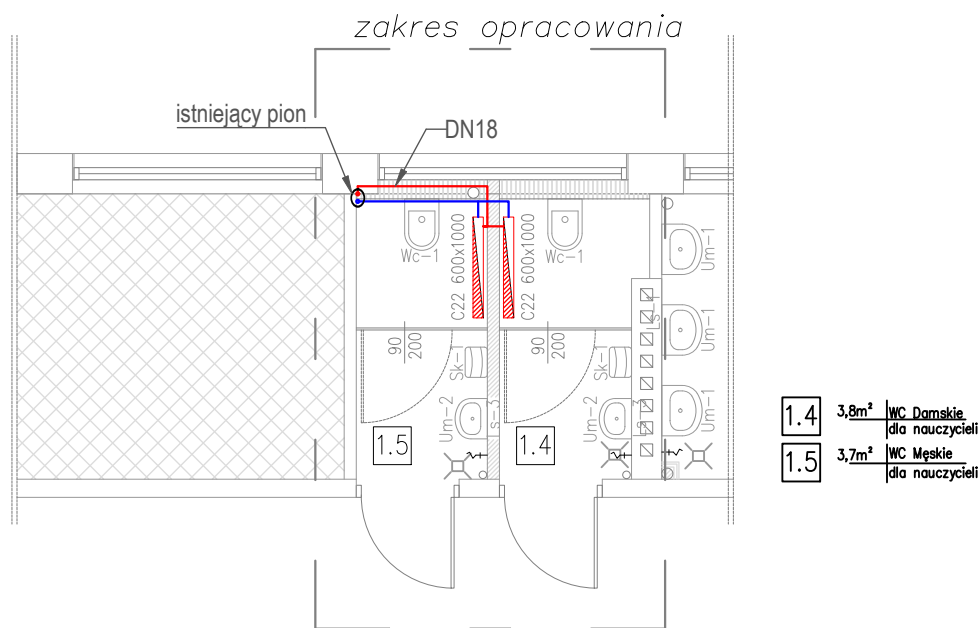

## UWAGI:

1. Przewody grzewcze wykonać z rur miedzianych o połączeniach lutowanych.

## LEGENDA:

- instalacja c.o. zasilająca
- instalacja c.o. powrotna
- grzejniki płytowe (ocynkowane) bocznozasilane

INWESTOR: Powiat Wodzisławski. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (44–300), ul. Pszowska 92		ADRES INWESTYCJI: nr dz.2535/19, ul. Pszowska 92 44–300 Wodzisław Śląski		
Zespół projektowy		NR UPRAWNIENI	PODPIS	
Projektował:	mgr inż. P. Pacholęk	SLK/7720/PWBS/17		
Sprawdził:	mgr inż. K. Buchman	SLK/5636/PWBS/15		
Tytuł rysunku: Modernizacja łazienek w ZST w Wodzisławiu Śl. Instalacja grzewcza			Branża: Instalacyjna	
Obiekt: Budynek ZST w Wodzisławiu Śląskim	Nr rys.	Data	Skala	Format
	S6	12.2021	1: 75	A4
Jednostka projektowa: "P.K.B. <b>MH</b> PROJEKT", 44-310 Radlin, ul. K. Napierskiego 21, tel.: 606713214				